


Die Temperatur des direktbestromten Metallheizers wird über den bekannten Tk und die Spannungs und Strommessung vom Regler bestimmt.

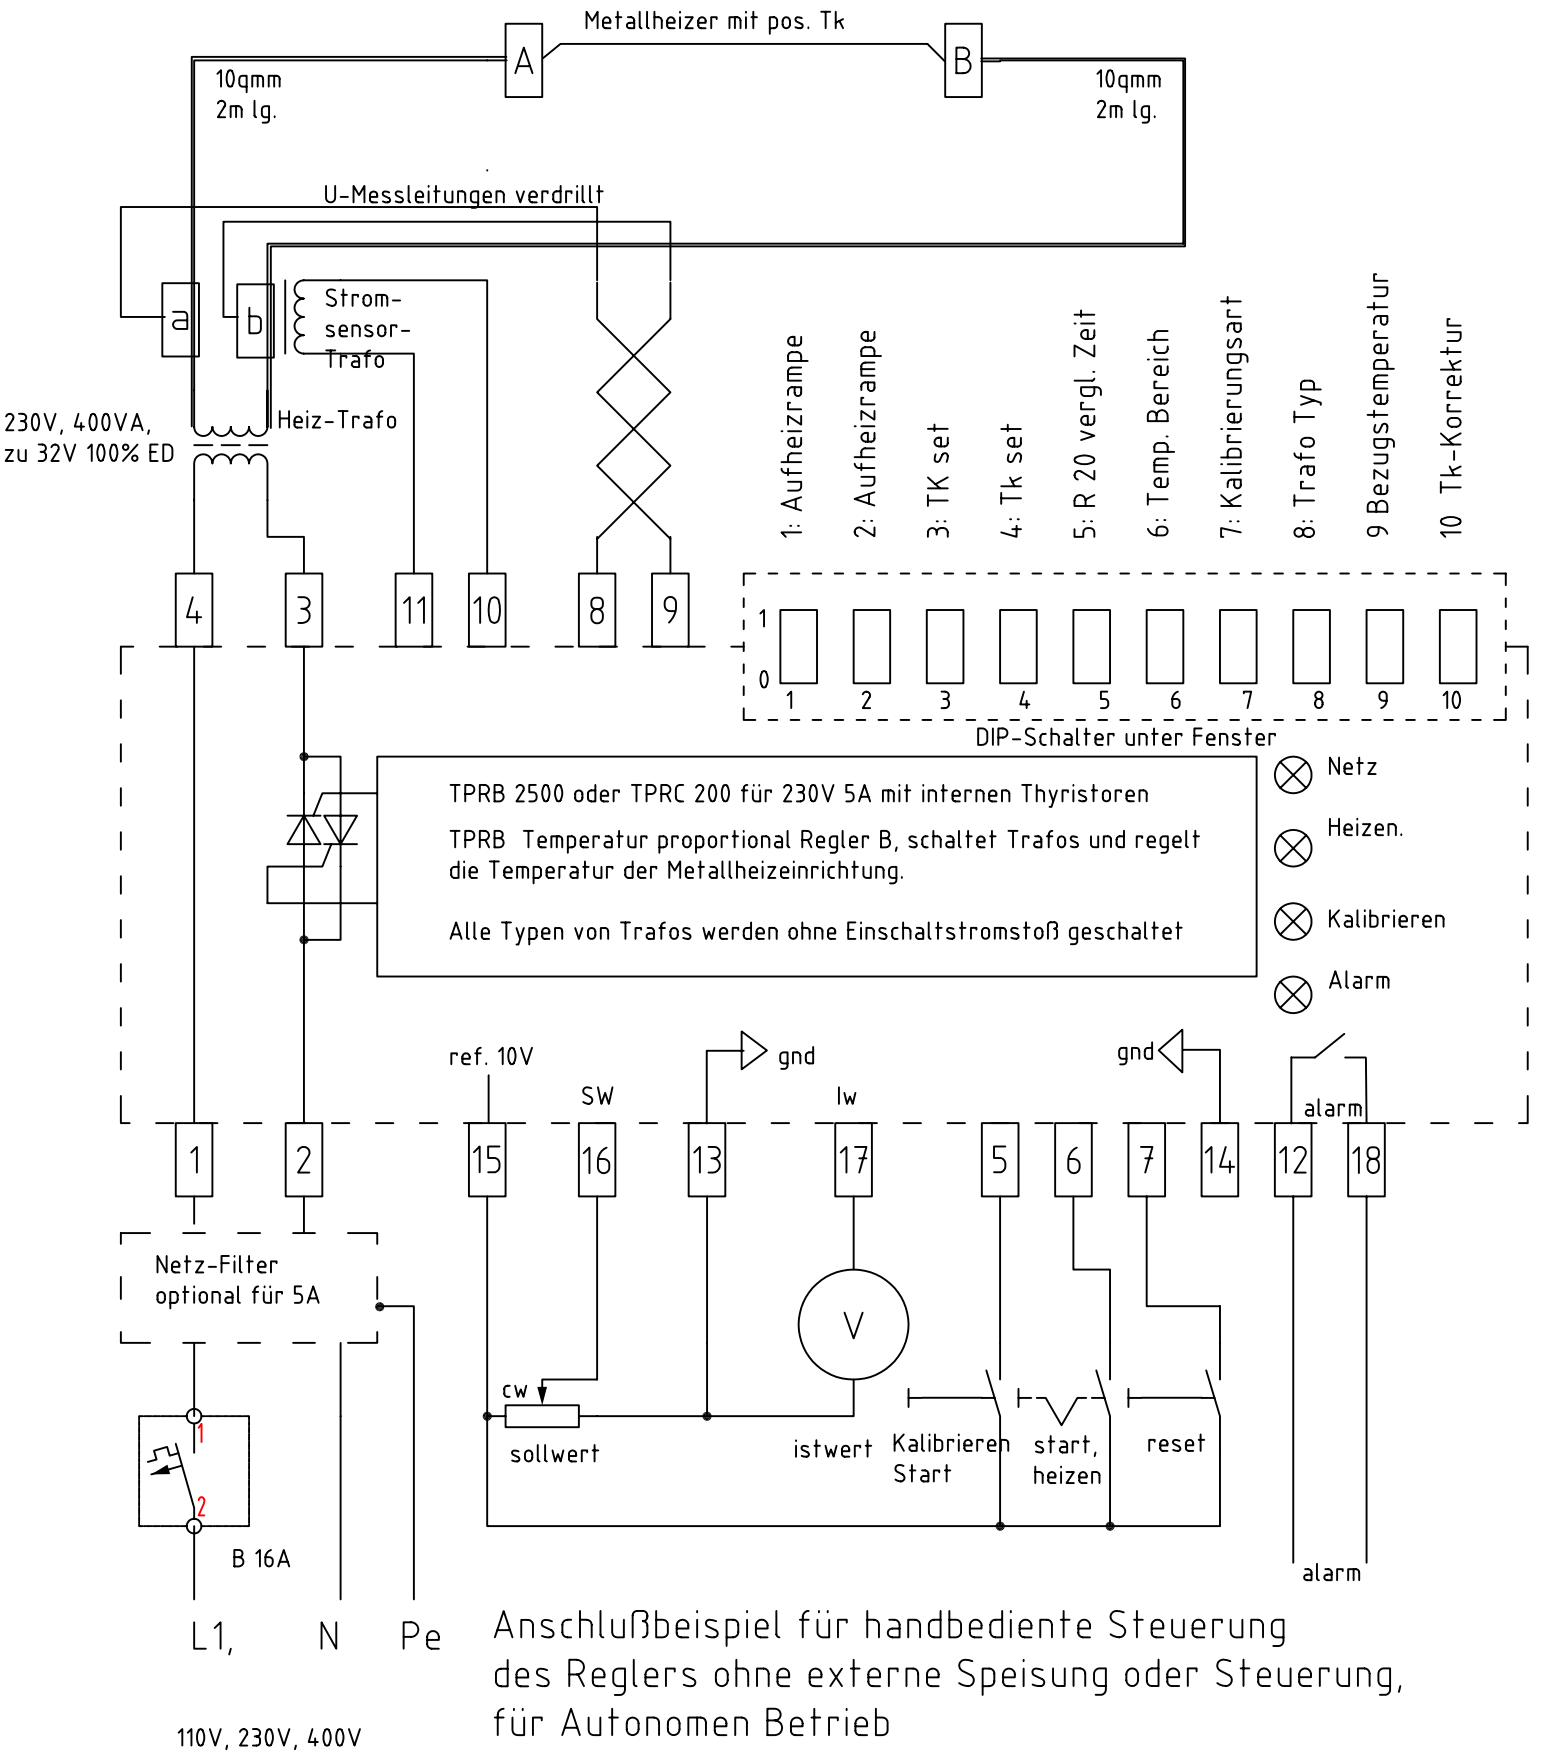

EMEKO-ING.BUERO Tel. 0049 761 441803 Datum: 13.05.2010	TEMPERATUR_PROZESSREGLER_B_FÜR_HEISSDRAHT	
	TPRB_A01-BÜHRER.DWG	Ausgabe 1 Blatt 1